

- Comunicación bidireccional inalámbrica
- Algoritmos de amplitud y frecuencia inalámbrica optimizados
- Certificado EN54-18, EN54-25
- Circuito de entrada completamente monitorizado para condiciones de alarma y avería
- Duración de la batería de 3 años
- Alta fiabilidad




El módulo inalámbrico WLS/MIP ha sido diseñado para proporcionar una solución efectiva en la monitorización de equipos de terceros. La unidad dispone de un circuito de entrada completamente monitorizado permitiendo una simple integración de equipos de terceros en el sistema contra incendio. La unidad es compatible con el módulo adaptador y expansor de Protec. Con los algoritmos de procesamientos de señales de radio adaptativos garantizando los más altos niveles de seguridad y fiabilidad del sistema.

WLS/MIP

Especificaciones técnicas



Dimensiones (mm)

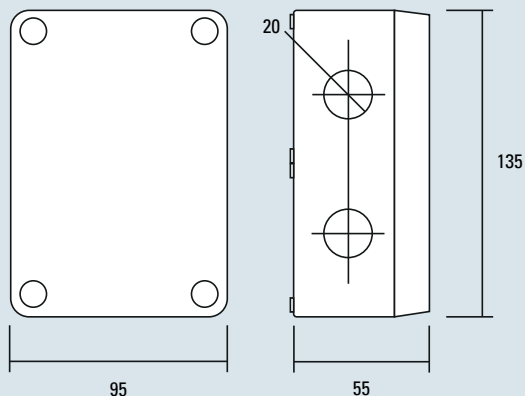


Especificaciones técnicas

Rango de frecuencia	868 - 870 MHz
Máx. potencia radiada	5 dBm (3mW)
Tipo modulación señal radio	FSK
Canales de freq. operativa	7
Rango de comunicaciones	<150m (en áreas abiertas)
Máx. humedad permitida	95% RH (sin condensación)
Peso	190g
Batería primaria	CR123A (3V - 1.2Ah)
Batería secundaria	CR2032A (3V - 0.24Ah)
Duración batería primaria	5 años
Duración batería secundaria	2 meses
Rango de temperatura	-10°C to +55°C
Normas aplicables	EN54 Parte 18 & 25



Conexiones y configuración

En el siguiente esquema se muestra el esquema eléctrico de conexión entre el módulo de entrada y el dispositivo externo.

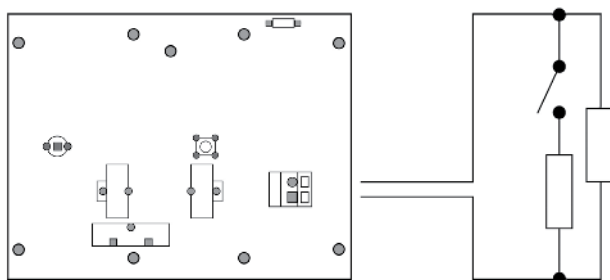

Final de línea - 5.6 Kohm
Alarma - 2.2 Kohm